

**TTK 60 E**

**LT**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**  
**ORO SAUSINTUVAS**



**TROTEC**

## Turinys

|   |    |
|---|----|
| Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos..... | 2  |
| Sauga .....                                       | 2  |
| Informacija apie įrenginį .....                   | 5  |
| Gabenimas ir laikymas.....                        | 6  |
| Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis .....         | 7  |
| Valdymas .....                                    | 8  |
| Klaidos ir gedimai.....                           | 11 |
| Techninė priežiūra.....                           | 12 |
| Techninių duomenų priedas.....                    | 15 |
| Šalinimas .....                                   | 18 |

## Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

### Simboliai



#### Pavojus

Šis simbolis nurodo, kad dėl ypač degių dujų kyla pavojus asmenų gyvybei ir sveikatai.



#### Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



#### Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



#### Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

#### Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



#### Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



#### Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą:



TTK 60 E



<https://hub.trotec.com/?id=44217>

## Sauga

**Prieš pradėdami eksploatuoti/naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!**



#### Įspėjimas

**Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.**

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

**Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite ateičiai.**

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.

- Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose ar srityse.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- pastatykite įrenginį stabiliai vertikaliajoje padėtyje ant apkrovą galinčio atlaikyti pagrindo.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Neuždenkite veikiančio įrenginio.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio. Naudojant įrenginį, jį būtina prižiūrėti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.

- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros tinklo jungtis turi atitikti Techninių duomenų priede nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.  
Jei šio įrenginio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.  
Dėl pažeistų maitinimo laidų kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Statydami laikykitės Techninių duomenų priede nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Niekada į įrenginį nekiškite daiktų ar galūnių.
- Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.
- Gabenkite įrenginį tik pastatytą stačiai, ištuštinę kondensato indą ir (arba) išleidimo žarną.
- Ištuštinkite prisipildžiusį kondensatą prieš pastatydami į laikymo vietą arba transportuodami. Negerkite. Jis yra pavojingas sveikatai.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis, nes naudojant neoriginalias atsargines dalis negalima užtikrinti tinkamo veikimo ir saugumo.



### Saugos nurodymai dėl įrenginių, kuriuose naudojama degi šaldomoji medžiaga

- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose negalėtų kauptis galimi šaldomosios medžiagos nuostoliai. Nevėdinamos patalpos, kuriose įrengtas, eksploatuojamas ar laikomas įrenginys, turi būti suprojektuotos taip, kad negalėtų kauptis šaldomosios medžiagos nuostoliai. Taip išvengiama gaisro ar sprogo pavojaus, kurį sukelia uždegta šaldomoji medžiaga. Ją uždegti gali elektrinės krosnys, viryklės ar kiti uždegimo šaltiniai.
- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose nėra uždegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, įjungto dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo).
- Atkreipkite dėmesį, kad šaldomoji medžiaga yra bekvapė.
- Įrenginį montuokite tik laikydamiesi nacionalinių montavimo taisyklių.
- Laikykitės vietinių taisyklių.
- Laikykitės nacionalinių dujų įrenginių eksploatacijos taisyklių.
- Įrenginį TTK 60 E įrenkite, valdykite ir saugokite tik patalpoje, kurios plotas yra didesnis nei 4 m<sup>2</sup>.
- Įrenginį laikykite taip, kad nebūtų galima jo pažeisti mechaniškai.
- Atkreipkite dėmesį, kad prijungtuose vamzdžiuose neturi būti jokio uždegimo šaltinio.
- R290 yra šaldomoji medžiaga, atitinkanti Europos aplinkosaugos reikalavimus. Aušinimo grandinės dalys neturi būti perforuotos.
- Neviršykite maksimalaus šaldomosios medžiagos pripildymo kiekio, nurodyto techniniuose duomenyse.
- Negalima gręžti ar deginti.
- Norėdami pagreitinti atitirpinimą, nenaudokite jokių kitų priemonių, nei rekomendavo gamintojas.
- Kiekvienas asmuo, dirbantis su šaldomosios medžiagos apytakos kontūru, turi turėti akredituotos pramonės įstaigos išduotą kompetencijos sertifikatą, įrodantį jo kompetenciją saugiai elgtis su šaldomosiomis medžiagomis, laikantis atitinkamoje industrijoje taikomos tvarkos.
- Techninės priežiūros darbus galima atlikti tik pagal gamintojo specifikacijas. Jei dėl techninės priežiūros ir remonto darbų reikalinga kitų asmenų pagalba, darbus nuolat turi stebėti asmuo, išmokytas dirbti su degiosiomis šaldomosiomis medžiagomis.
- Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kurią leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

## Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginį naudokite tik patalpos orui džiovinti ir sausinti, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Įrenginį taip pat galima naudoti kaip skalbinių džiovinimo patalpos oro sausintuvą džiovinant drėgnus skalbinius.

Naudojimu pagal paskirtį laikoma:

- sausinimas ir džiovinimas
  - gyvenamųjų, miegamųjų patalpų ir rūšių;
  - sodo namelių, namelių-vagonėlių;
- nuolatinis sausumo palaikymas
  - sandėliuose, archyvuose, laboratorijose, garažuose;
  - persirengimo patalpose ir pan.

## Numatytas netinkamas naudojimas

- Įrenginys neskirtas naudoti pramonėje.
- Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Įrenginio nenaudokite drėgnose patalpose (pvz., vonios kambariuose ir skalbyklose).
- Įrenginio niekada nemerkite į vandenį.
- Savavališkai nekeiskite įrenginio konstrukcijos, nieko papildomai prie jo nemontuokite ar jo neperdarykite.
- Kitoks nei pagal paskirtį naudojimas laikomas pagrįstai numanomu netinkamu naudojimu.

## Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.


## Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio

### Pastaba

Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.

Prie įrenginio pritvirtinti šie saugos ženklai ir iškabos:

### TTK 60 E

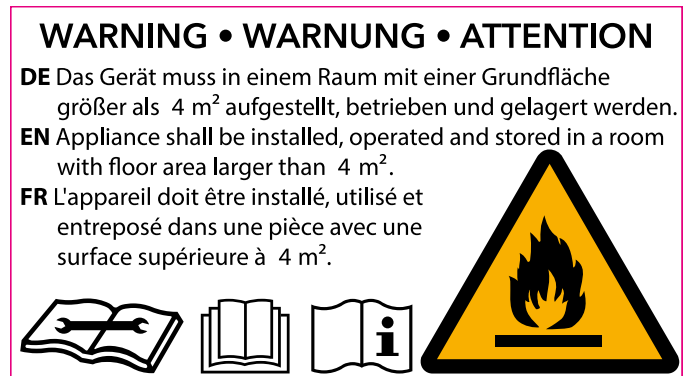

### Laikykitės instrukcijos

Šis simbolis įspėja, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.



### Laikykitės remonto instrukcijos

Šaldomosios medžiagos šalinimo, techninės priežiūros ir remonto darbai gali būti atliekami tik pagal gamintojo instrukcijas ir asmenų, turinčių kompetencijos sertifikatą. Atitinkamą remonto instrukciją paprašius galima gauti iš gamintojo.

## Liekamieji pavojai



### Pavojus

#### Natūrali šaldomoji medžiaga propanas (R290)!

H220 – Ypač degios dujos.

H280 – Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 – Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.



### Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



### **Įspėjimas apie elektros įtampą**

Elektros smūgio pavojus!

Prietaisui nėra suteiktas atitinkamas apsaugos tipas, leidžiantis jį naudoti drėgnose patalpose.

Kyla elektros smūgio pavojus!

Niekada nenaudokite įrenginio drėgnose patalpose (pvz., vonios kambariuose ir skalbyklose) ir niekada nenardinkite jo į vandenį!



### **Įspėjimas apie elektros įtampą**

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką!

Nelieskite kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis. Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



### **Įspėjimas**

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamą įrenginį gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



### **Įspėjimas**

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



### **Įspėjimas**

Uždusimo pavojus!

Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

### **Pastaba**

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras oro įleidimo angoje!

Nenaudojant oro filtro, įrenginio viduje prisikaupia daug teršalų, dėl to gali sumažėti galia ir įrenginys gali sugesti.

### **Kaip elgtis avarijos atveju**

1. Išjunkite įrenginį.
2. Įvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo: Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

## **Informacija apie įrenginį**

### **Įrenginio aprašas**

Taikydamas kondensavimo principą įrenginys automatiškai sausina patalpas.

Drėgnas patalpos oras per oro įleidimo angą patenka į ventiliatoriaus oro filtrą, garintuvą ir už jo esantį kondensatorių. Šaltame garintuve oras atvėsina iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Ore esantys vandens garai nusėda ant garintuvo grotelių kaip kondensatas arba šerkšnas. Kai kondensatorius išsausinamas, atvėsintas oras šiek tiek pašildomas ir išpučiamas. Taip paruoštas sausesnis oras vėl sumaišomas su patalpos oru. Kadangi patalpos oras nuolat cirkuliuoja įrenginyje, sumažinama oro drėgmė įrengimo patalpoje.

Atsižvelgiant į oro temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, susikondensavęs vanduo nuolat arba tik per periodines atitirpinimo fazes laša per įtaisytus nutekėjimo atvamzdžius į po jais esantį kondensato indą. Jame pripildymo lygiui išmatuoti įrengta plūdė.

Valdymas ir veikimo kontrolė atliekami naudojant įrenginyje sumontuotą valdymo pultą.

Pasiekus maksimalų kondensato indo pripildymo lygį arba netinkamai įstačius kondensato indą, valdymo pulte užsidega kondensato indo kontrolinė lemputė (žr. skyrių „Valdymo elementai“). Įrenginys išsijungia. Kondensato indo kontrolinė lemputė vėl užgęsta tik įstačius ištuštintą kondensato indą.



Taip pat susikondensavusį vandenį galima išleisti prie kondensato jungties prijungus žarną.

Naudojant įrenginį, santykinį oro drėgnumą galima sumažinti maždaug iki 35 %.

Įrenginį taip pat galima naudoti kaip skalbinių džiovinimo patalpos oro sausintuvą džiovinant drėgnus skalbinius gyvenamosiose ar darbo patalpose.

Dėl eksploatuojant atsiradusios spinduliuojamos šilumos patalpų temperatūra gali šiek tiek pakilti.

**Įrenginio atvaizdas**

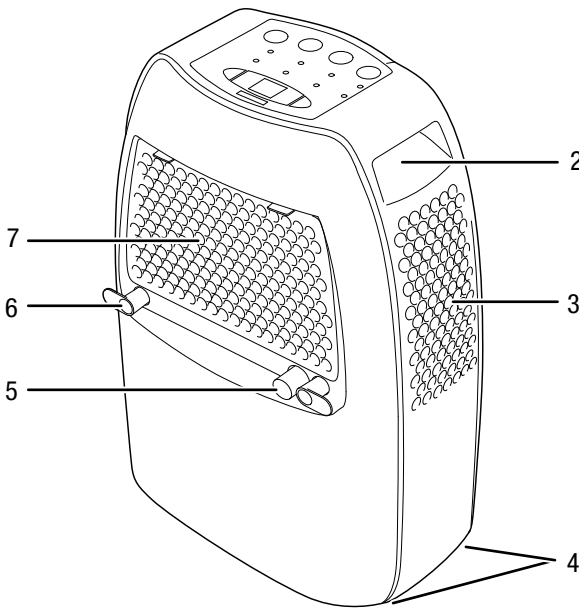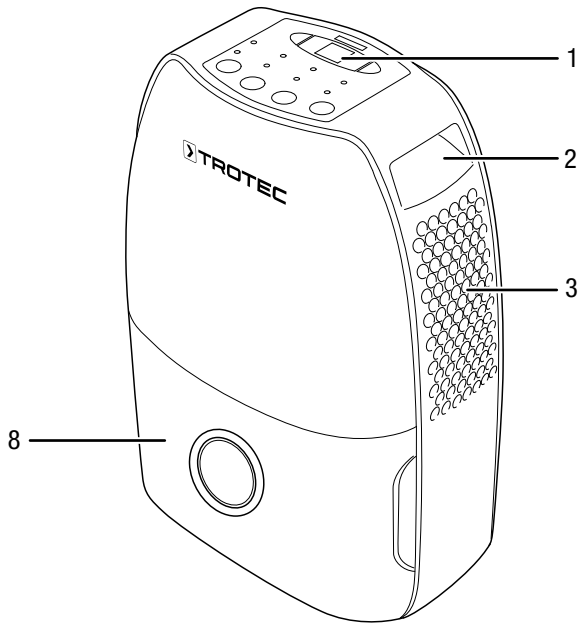

| Nr. | Pavadinimas  |
|-----|--|
| 1   | Valdymo skydelis                                   |
| 2   | Transportavimo rankena                             |
| 3   | Oro išleidimo anga                                 |
| 4   | Transportavimo ratukai                             |
| 5   | Kondensato išleidimo žarnos anga su dangteliu      |
| 6   | Tinklo kabelio laikiklis                           |
| 7   | Oro įleidimo anga su oro filtru                    |
| 8   | Kondensato indas su pripildymo lygio indikatoriumi |

**Gabenimas ir laikymas**

**Pastaba**

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

**Gabenimas**

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti papildomų transportavimo taisyklių prietaisams su degiosiomis šaldomosiomis medžiagomis. Prietaiso išdėstymą arba maksimalų dalių, kurias galima transportuoti kartu, skaičių nustato atitinkamos transportavimo taisyklės.

Kad įrenginį būtų lengviau transportuoti, ant jo yra rankena.

Kad įrenginį būtų lengviau gabenti, jis yra su ratukais.

**Prieš** gabendami, kaskart laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Norėdami ištraukti kištuką, netempkite už tinklo laido.
- Vežkite įrenginį tik tvirtais ir lygiais paviršiais.

**Baigę** transportuoti kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Baigę transportuoti pastatykite įrenginį vertikaliai.

**Laikymas**

Kaskart **prieš** padėdami saugoti, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- Įrenginį laikykite tik patalpoje, kurios plotas yra didesnis nei 4 m<sup>2</sup>.
- Įrenginį saugokite tik patalpose, kuriose nėra uždegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, jungto dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo).
- Įrenginį laikykite sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje.
- Laikykite įrenginį stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Prireikus, įrenginį nuo patenkančių dulkių apsaugokite dangalu.
- Kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.

## Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis

### Pakuotės turinys


- 1 įrenginys
- 1 oro filtras
- 1 instrukcija

### Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuo įrenginio nuimkite visas pakavimo medžiagas.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.

### Naudojimo pradžia

Statydami įrenginį laikykite skyriuje „Techninių duomenų priedas“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

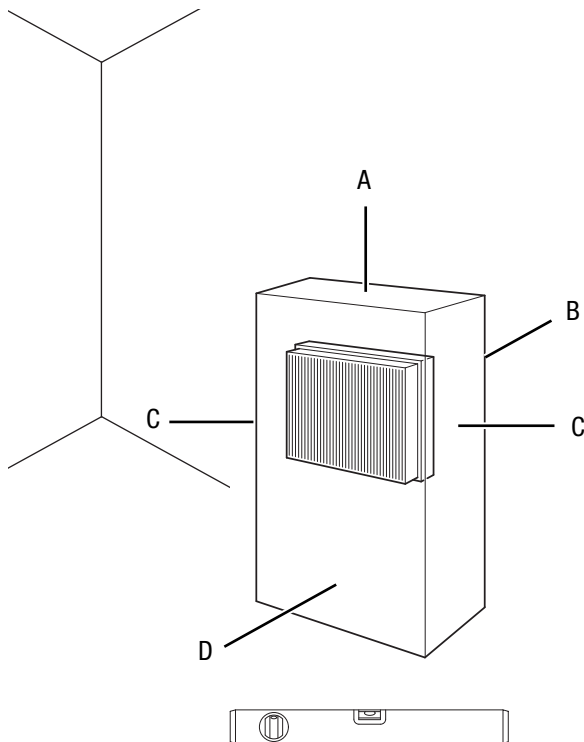

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonių, ar įrenginys tinkamos būklės, susisiekite su techninės priežiūros atstovu.
- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose negalėtų kauptis galimi šaldomosios medžiagos nuostoliai.
- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose nėra uždegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, įjungto dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo).
- pastatykite įrenginį stabiliai vertikaliajoje padėtyje ant apkrovą galinčio atlaikyti pagrindo.

- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.
- Statydami įrenginį laikykite pakankamo atstumo nuo šilumos šaltinių.
- Įsitinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.


### Oro filtrų įstatymas

#### Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras oro įleidimo angoje!

Nenaudojant oro filtro, įrenginio viduje prisikaupia daug teršalų, dėl to gali sumažėti galia ir įrenginys gali sugesti.

- Prieš įjungdami įsitinkite, kad oro filtras įstatytas.

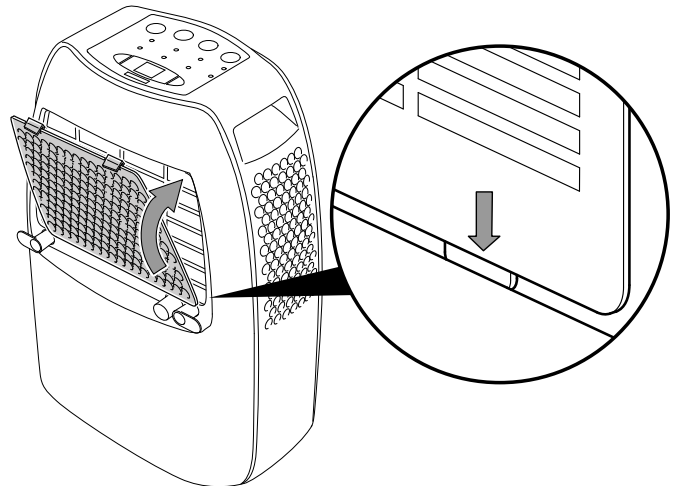

### Kondensato indo įstatymas

- Įsitinkite, kad tinkamai įstatyta kondensato indo plūdė.
- Įsitinkite, kad kondensato indas yra tuščias ir tinkamai įdėtas.

### Maitinimo laido prijungimas


- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą.

**Valdymas**

**Pastabos:**

- Nepalikite atidarytų durų ir langų.
- Įjungtas įrenginys veikia visiškai automatiškai.
- Ventilatorius nuolat veikia sausinimo režimu iki pat įrenginio išjungimo net ir pasiekęs nustatytą parametro vertę.

**Valdymo elementai**

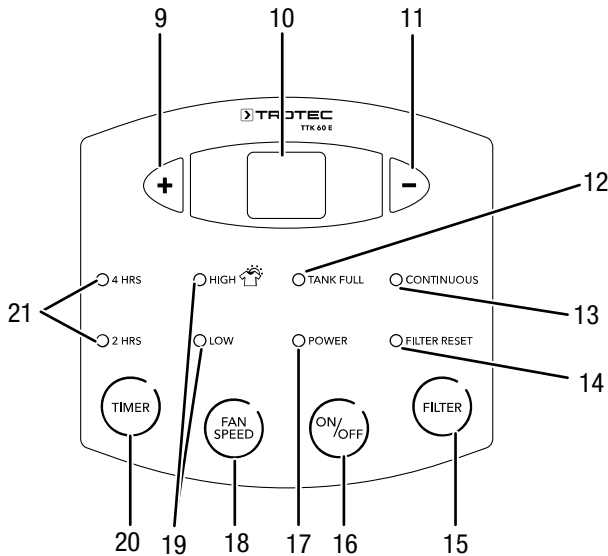

| Nr. | Pavadinimas                                   | Reikšmė   |
|-----|---|---|
| 9   | Pliuso mygtukas                               | Padidina pageidaujamo santykinio patalpos oro drėgnumo vertę 35–80 % diapazone                              |
| 10  | Segmentinis indikatorius                      | Rodo faktinį santykinį patalpos oro drėgnumą<br>Nustačius rodo pageidaujamą santykinį patalpos oro drėgnumą |
| 11  | Minuso mygtukas                               | Sumažina pageidaujamo santykinio patalpos oro drėgnumo vertę 35–80 % diapazone                              |
| 12  | Šviesadiodis indikatorius <i>TANK FULL</i>    | Dega raudonai, kai kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas   |
| 13  | Šviesadiodis indikatorius <i>CONTINUOUS</i>   | Dega, kai aktyvintas nuolatinis režimas   |
| 14  | Šviesadiodis indikatorius <i>FILTER RESET</i> | Užsidega po 250 eksploatacavimo valandų, kad primintų apie filtro valymą                                    |
| 15  | Mygtukas <i>FILTER</i>                        | Juo išjungiamas šviesadiodis indikatorius <i>FILTER RESET</i>   |
| 16  | Mygtukas <i>ON/OFF</i>                        | Įrenginio įjungimas ar išjungimas   |

| Nr. | Pavadinimas                            | Reikšmė   |
|-----|--|---|
| 17  | Šviesadiodis indikatorius <i>POWER</i> | Dega žaliai, kai įrenginys įjungtas   |
| 18  | Mygtukas <i>FAN SPEED</i>              | Ventiliatoriaus greičio nustatymas  |
| 19  | Ventiliatoriaus greičio indikatorius   | <i>HIGH</i> : didelis ventiliatoriaus greitis (skalbinių džiovavimo funkcija)<br><i>LOW</i> : mažas ventiliatoriaus greitis |
| 20  | Mygtukas <i>TIMER</i>                  | Laikmačio aktyvinimas (2 arba 4 valandos)   |
| 21  | Laikmačio indikatorius                 | Rodo laikmačio valandų skaičių (2 arba 4 valandos)  |

**Įrenginio įjungimas**

Įrengę ir parengę įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuose „Montavimas“ ir „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

1. Paspauskite mygtuką *ON/OFF* (16).  
⇒ Įrenginys ima veikti *Sausinimo* režimu.

**Darbo režimų nustatymas**

**Pageidaujamo santykinio patalpos oro drėgnumo nustatymas**

Galite bet kuriuo metu pakeisti pageidaujamą santykinį patalpos oro drėgnumą.

1. Spauskite pliuso (9) ar minuso (11) mygtukus, kad nustatytumėte santykinį patalpos oro drėgnumą. Nustatymo diapazonas yra nuo 35 % iki 80 %.  
⇒ Pageidaujamas santykinis patalpos oro drėgnumas maždaug 5 sek. bus rodomas segmentiniame indikatoriuje (10), tada vėl bus rodomas faktinis santykinis patalpos oro drėgnumas.

**Ventiliatoriaus greičio nustatymas**

Bet kada galite rinktis tarp mažo ir didelio ventiliatoriaus greičio (skalbinių džiovavimo funkcija).

1. Paspauskite mygtuką *FAN SPEED* (18), kad pasirinktumėte tarp mažo ir didelio ventiliatoriaus greičio (skalbinių džiovavimo funkcija).  
⇒ Pasirinktas ventiliatoriaus greitis bus rodomas ventiliatoriaus greičio indikatoriuje (19).

**Sausinimas**

Įrenginys veikia, kol pasiekiamas norimas santykinis patalpos oro drėgnumas. Tada kompresorius išsijungia, o ventilatorius veikia toliau. Jeigu pageidaujamas santykinis patalpos oro drėgnumas viršijamas, vėl įsijungia kompresorius.

Pageidaujamas santykinis patalpos oro drėgnumas gali būti nustatytas bet kuriuo metu, nustatymo diapazonas yra nuo 35 % iki 80 %.

Galite rinktis tarp mažo ir didelio ventiliatoriaus greičio (skalbinių džiovavimo funkcija).



### Nuolatinio veikimo režimas

Įrenginys sausina orą nuolat, nepaisant esamo oro drėgnumo.

1. Spauskite minuso mygtuką (11), kol segmentiniame indikatoriuje (10) pasirodys užrašas *CO*.
  - ⇒ Šviesadiodis indikatorius *CONTINUOUS* (13) dega žaliai.
  - ⇒ Oro sausintuvas dabar dirbs nuolatiniu režimu.

### Laikmačio nustatymas

Laikmatis veikia tokiu būdu:

- automatinis išsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui (2 arba 4 valandos).

#### Pastaba

Įrenginio negalima palikti veikti be priežiūros lengvai prieinamoje patalpoje, kai laikmatis yra suaktyvintas.

### Automatinis išsijungimas

- ✓ Įrenginys įjungtas.
1. Spauskite mygtuką *TIMER* (20), kol indikatoriuje degs pageidaujamas valandų skaičius (2 arba 4 valandos).
  2. Palaukite apie 5 sekundes, kad išsaugotumėte pasirinkimą.
    - ⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
    - ⇒ Įrenginys išsijungs praėjus nustatytam laikui.

Pastaba dėl automatinio išsijungimo

- Paspaudus mygtuką *ON / OFF* (16), automatinio išsijungimo funkcija išaktyvinama.

### Automatinio išjungimo funkcija


Prisipildžius vandens indui, netinkamai jį įstačius arba pasiekus pageidaujamą santykinį patalpos oro drėgnumą, įrenginys automatiškai išsijungia.

### Eksplotavimas prie kondensato išleidimo jungties prijungus žarną


Norint neišjungiant naudoti ilgą laiką arba sausinti neprižiūrint, prie įrenginio reikia prijungti tinkamą kondensato išleidimo žarną.

- ✓ Tinkama žarna (skersmuo: 0,5 colio) paruošta.
- ✓ Įrenginys yra išjungtas.


1. Iš įrenginio išimkite kondensato indą.

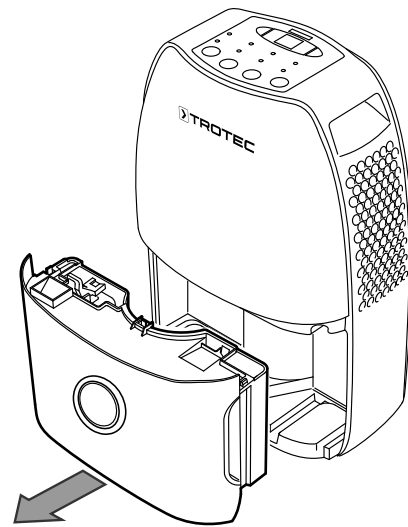


2. Nuimkite dangtelį nuo žarnos jungties.
3. Ištraukite guminį kamštį.

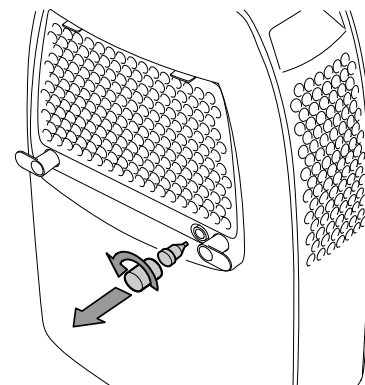


4. Įkiškite guminį kamštį į įrenginio viduje esančią išleidimo jungtį.

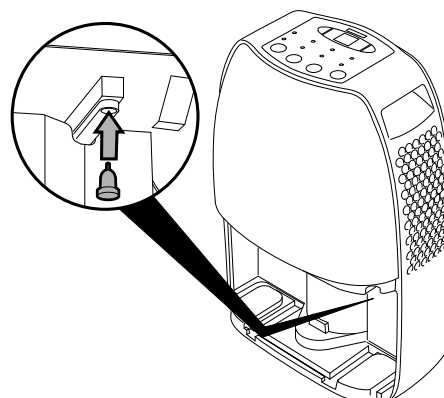


5. Vėl įstatykite kondensato indą.

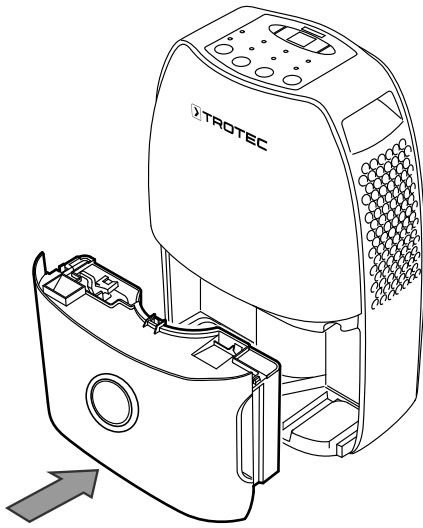

6. Prisukite prie žarnos jungties jungiamąją žarnos kondensatui išleisti detalę.  
7. Užmaukite žarnos galą ant jungiamosios detalės.

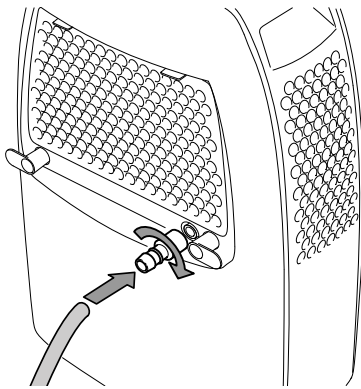

8. Kitą žarnos galą nuveskite iki tam pritaikytos išleidimo vietos (pavyzdžiui, kanalizacijos arba tinkamo dydžio skysčio surinkimo indo). Užtikrinkite, kad žarna nebūtų užsilenkusi.

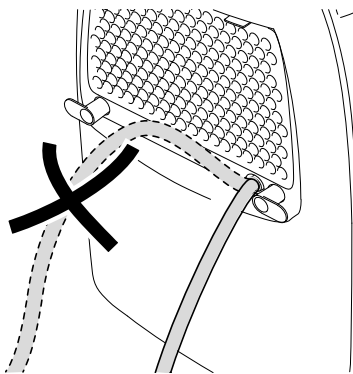

Nuimkite žarną, kai vėl norėsite užkabinti kondensatą ant kondensato indo. Prieš padėdami saugoti, leiskite žarnai išdžiūti.

### Automatinis atitirpinimas

Esant žemai aplinkos temperatūrai (žemiau 15 °C), sausindamas garintuvas gali apledėti. Tokiu atveju įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Vykstant atitirpinimui sausinimas laikinai nutraukiamas.

Atitirpinimo trukmė gali skirtis. Kai atliekamas automatinis atitirpinimas, įrenginio **neišjunkite**. **Neištraukite** tinklo kištuko iš kištukinio tinklo lizdo.

### Skalbinių džiovinimas

Įrenginį taip pat galima naudoti kaip skalbinių džiovinimo patalpos oro sausintuvą džiovinant drėgnus skalbinius gyvenamosiose ar darbo patalpose.

Statydami įrenginį arba skalbinių džiovyklę laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų mažiausių leidžiamų atstumų.

Dėl skalbinių džiovinimo rekomenduojamos toliau nurodytos oro drėgnumo vertės:

- Tinkami dėti į spintą = 46 % santykinis oro drėgnumas
- Tinkami lyginti = 58 % santykinis oro drėgnumas
- Apysausiai = 65 % santykinis oro drėgnumas

Sureguliuokite santykinio oro drėgnumo nustatymus įrenginyje (pvz., 60 % santykinio oro drėgnumo tinkamiems lyginti skalbiniams). Prireikus naudokite matuoklį oro drėgnumui matuoti.

1. Mygtuku *FAN SPEED* (18) pasirinkite didžiausią ventiliatoriaus greitį.  
⇒ Skalbinių džiovinimo funkcija nustatyta.

### Naudojimo pabaiga



#### Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Ištraukite kondensato išleidimo žarną ir išleiskite joje esantį likusį skystį.
- Prireikus ištuštinkite kondensato indą.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

## Klaidos ir gedimai

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

### Nepavyksta paleisti įrenginio:

- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Patikrinkite kondensato indo pripildymo lygį, prireikus indą ištuštinkite. Šviesadiodis indikatorius *TANK FULL* (12) neturi degti.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas kondensato indas.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną. Galbūt įrenginys neįsijungia dėl pernelyg žemos aplinkos temperatūros (< 5 °C).
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite 10 minučių. Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą įmonę arba „Trotec“, kad būtų patikrinta elektros sistema.

### Įrenginys veikia, bet nesikaupia kondensatas:

- Patikrinkite, ar neužteršta kondensato inde esanti plūdė. Prireikus išvalykite kondensato indą. Plūdė turi judėti.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną. Galbūt įrenginys neįsijungia dėl pernelyg žemos aplinkos temperatūros (< 5 °C).
- Įsitinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.
- Patikrinkite, ar neužterštas oro filtras. Prireikus oro filtrą išvalykite arba pakeiskite.
- Patikrinkite, ar kondensatoriaus išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Užterštą kondensatorių paveskite išvalyti specializuotai įmonei arba „Trotec“.
- Jei reikia, įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Kol atliekamas automatinis atitirpinimas, sausinimas nevyksta.

### Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja:

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

### Išbėga kondensatas

- Patikrinkite, ar įrenginys sandarus.

### Neįsijungia kompresorius:

- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną. Galbūt įrenginys neįsijungia dėl pernelyg žemos aplinkos temperatūros (< 5 °C).
- Įsitinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.

- Patikrinkite, ar įsijungė kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palikite apie 10 minučių atvėsti, prieš vėl įjungdami jį į elektros tinklą.
- Jei reikia, įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Kol atliekamas automatinis atitirpinimas, sausinimas nevyksta.

### Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia:

- Patikrinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras. Nuvalykite išorinius nešvarumus.
- Patikrinkite, ar įrenginio išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Nešvarų įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.

### Pastaba

Atlikę visus techninės priežiūros ir remonto darbus palaukite mažiausiai 10 minučių. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

### Patikrintas įrenginys veikia netinkamai:

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Jei reikia, pristatykite įrenginį remontuoti į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba į Trotec.

## Techninė priežiūra

## Techninės priežiūros intervalai

| Techninės ir einamosios priežiūros intervalai   | kaskart prieš pradėdant naudoti | prireikus | bent kas 2 savaites | bent kas 4 savaites | bent kas 6 mėnesius | bent kartą per metus |
|---|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas, ar nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite | X                               |           |                     | X                   |                     |                      |
| Išorės valymas  |                                 | X         |                     |                     |                     | X                    |
| Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus   |                                 | X         |                     |                     |                     | X                    |
| Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas     | X                               |           | X                   |                     |                     |                      |
| Oro filtro keitimas   |                                 | X         |                     |                     |                     |                      |
| Patikrinimas, ar nėra pažeidimų   | X                               |           |                     |                     |                     |                      |
| Tvirtinimo varžtų patikrinimas  |                                 | X         |                     |                     |                     | X                    |
| Bandomasis paleidimas   |                                 |           |                     |                     |                     | X                    |
| Kondensato indo ir (arba) išleidimo žarnos ištuštinimas ir išvalymas  |                                 | X         |                     |                     |                     |                      |

## Techninės ir einamosios priežiūros protokolas

Įrenginio tipas: .....

Įrenginio numeris: .....

| Techninės ir einamosios priežiūros intervalai   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas, ar nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Išorės valymas  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Oro filtro keitimas   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Tvirtinimo varžtų patikrinimas  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Bandomasis paleidimas   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Kondensato indo ir (arba) išleidimo žarnos ištuštinimas ir išvalymas  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Pastabos  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

|                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 2-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 3-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 4-oji data: .....<br>Parašas: .....  |
| 5-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 6-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 7-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 8-oji data: .....<br>Parašas: .....  |
| 9-oji data: .....<br>Parašas: .....  | 10-oji data: .....<br>Parašas: ..... | 11-oji data: .....<br>Parašas: ..... | 12-oji data: .....<br>Parašas: ..... |
| 13-oji data: .....<br>Parašas: ..... | 14-oji data: .....<br>Parašas: ..... | 15-oji data: .....<br>Parašas: ..... | 16-oji data: .....<br>Parašas: ..... |

## Prieš atliekant techninę priežiūrą



### Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



### Įspėjimas apie elektros įtampą

**Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti įrenginį, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.**

## Šaldomosios medžiagos apytakos ratas



### Pavojus

#### Natūrali šaldomoji medžiaga propanas (R290)!

H220 – Ypač degios dujos.

H280 – Turi slėgio veikianų dujų, kaitinant gali sprogti.

P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 – Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

- Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kurią leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

## Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio


Reguliariai tikrinkite saugos ženklus ir iškabas ant įrenginio. Atnaujinkite neįskaitomus saugos ženklus!

## Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

## Apžiūra, ar nesusitėpė įrenginio vidus

1. Išimkite oro filtrą.
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite, ar nesusitėpė įrenginio vidus.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

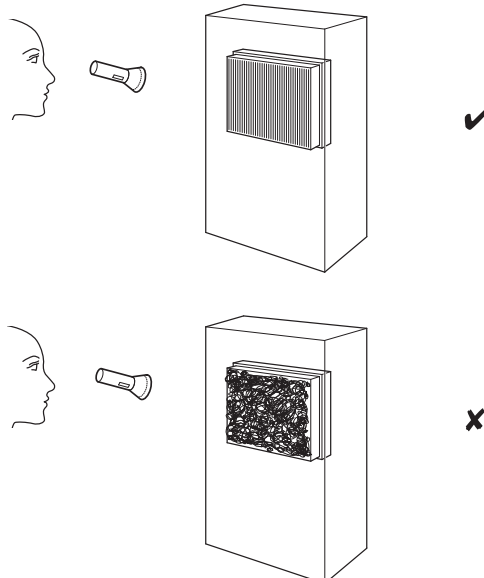

## Oro filtro valymas


### Pastaba

Įsitinkite, kad oro filtrai nesusidėvėję ir nepažeisti. Oro filtrų kampai ir briaunos neturi būti deformuoti arba užapvalinti. Prieš pakartotinai įstatydami oro filtrus, įsitinkite, kad jie nepažeisti ir sausi!


Kai oro filtras užterštas, jį reikia nuvalyti. Tai galima pastebėti, pvz., sumažėjus galiai (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).

Po 250 darbo valandų užsidega šviesadiodis indikatorius *FILTER RESET* (14), primenantis apie tai, kad reikia išvalyti filtrą.

1. Iš įrenginio išimkite oro filtrą.

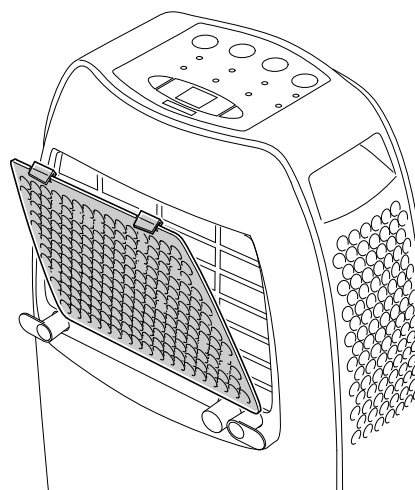


2. Nuvalykite filtrą minkšta, pūkų nepaliekančia, lengvai sudrėkinta šluoste. Jeigu filtras stipriai užsiteršęs, nuplaukite jį šiltu vandeniu, sumaišytu su neutralia valymo priemone.

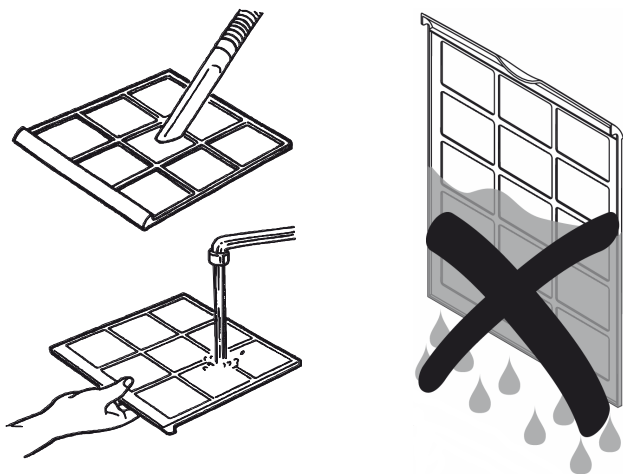

3. Palaukite, kol filtras visiškai išdžius. Nedėkite šlapio filtro į įrenginį!

4. Vėl įdėkite oro filtrą į įrenginį.

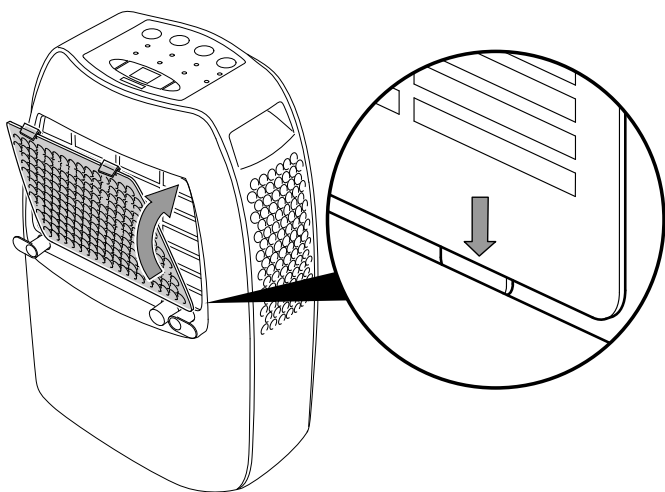


5. Spauskite mygtuką *FILTER* (15), kol ims degti šviesadiodis indikatorius *FILTER RESET* (14).


### Kondensato indo ištuštinimas

Kai kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas, įrenginys sustabdo sausinimo režimą ir išsijungia. Dega šviesadiodis indikatorius *TANK FULL* (12).


1. Išimkite kondensato indą iš įrenginio.

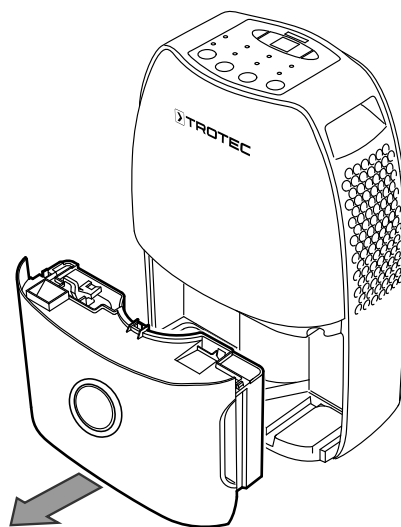

2. Ištuštinkite kondensato indą į kanalizaciją ar kriauklę.

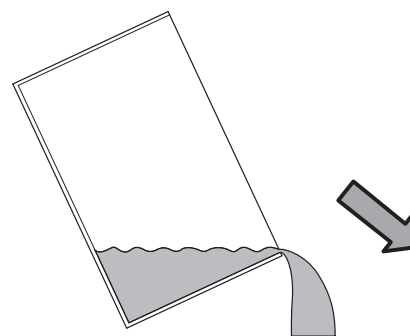

3. Išskalaukite indą švariu vandeniu. Reguliariai valykite indą švelniais valymo priemonėmis (nenaudokite jokių ploviklių!).
4. Vėl įdėkite kondensato indą į įrenginį. Įdėdami ar išimdami kondensato indą nepažeiskite plūdės.
  - ⇒ Užtikrinkite, kad būtų tinkamai įdėta plūdė.
  - ⇒ Įsitikinkite, kad kondensato indą įdėjote tinkamai, kitaip negalėsite įjungti įrenginio.

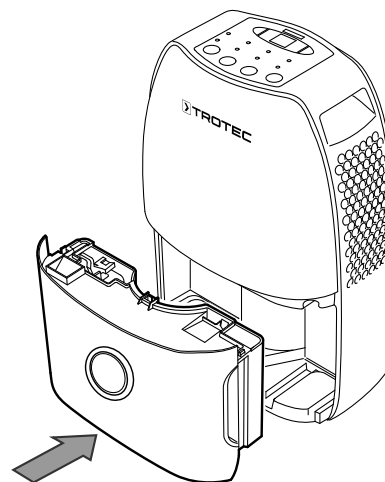

## Veiksmai po techninės priežiūros

Jei norite toliau naudoti įrenginį:


- Įjunkite įrenginį, įkišdami tinklo kištuką į tinklo kištukinį lizdą.

Įrenginio nenaudosite ilgą laiką?


- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

## Techninių duomenų priedas

### Techniniai duomenys

| Parametras  | Vertė   |
|---|---|
| <b>Modelis</b>  | <b>TTK 60 E</b>   |
| Maks. sausinimo galia   | 18 l / 24 val.  |
| Sausinimo galia esant 30 °C ir 80 % sant. drėgn.  | 16 l / 24 val.  |
| Oro tūris   | 100 m <sup>3</sup> /val.  |
| Darbinis diapazonas (temperatūra)   | nuo 5 °C iki 35 °C  |
| Darbinis diapazonas (santykinis oro drėgnumas)  | nuo 35 % iki 95 % sant. drėgn.  |
| Įsiurbimo pusės slėgis  | 1,5 MPa   |
| Išleidimo pusės slėgis  | 3,0 MPa   |
| Leistinas maks. slėgis  | 3,0 MPa   |
| Tinklo jungtis  | 220–240 V / ~ 50 Hz   |
| Maks. naudojamoji galia   | 0,47 kW   |
| Vardinė imamoji srovė   | 2,1 A   |
| Saugiklis  | T 3,15 A  |
| Apsaugos tipas  | IPX0  |
| Šaldomoji medžiaga  | R290  |
| Šaldomosios medžiagos kiekis  | 80 g  |
| Visuotinio atšilimo potencialas   | 3   |
| CO <sub>2</sub> ekvivalentas  | 0,00024   |
| Vandens indas   | 3,5 l   |
| Garso slėgio lygis (1 m atstumu)  | 43 dB(A)  |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)   | 225 x 353 x 496 mm  |
| Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų   | A: viršuje: 50 cm<br>B: gale: 50 cm<br>C: šone: 50 cm<br>D: priekyje: 50 cm |
| Masė  | 12,0 kg   |


Jungčių schema

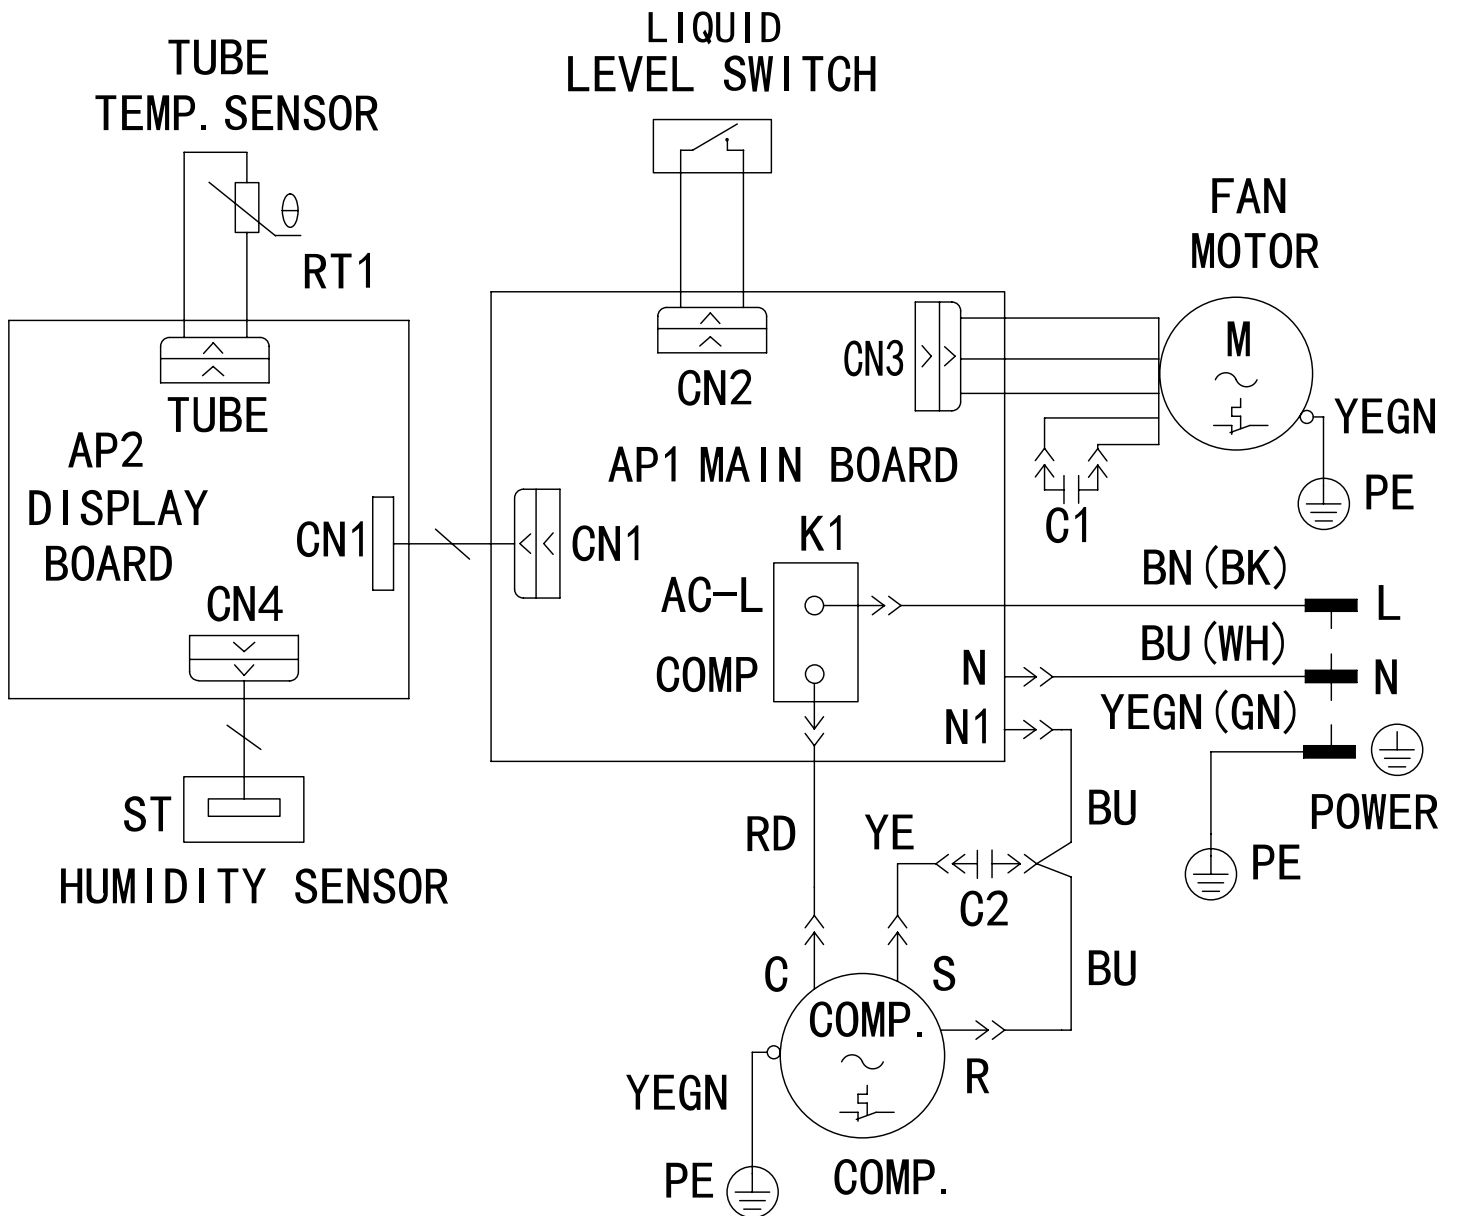



**Atsarginių dalių apžvalga**

**Pastaba:** Atsarginių dalių vietos numeriai skiriasi nuo naudojimo instrukcijoje nurodytų konstrukcinių dalių vietos numerių.

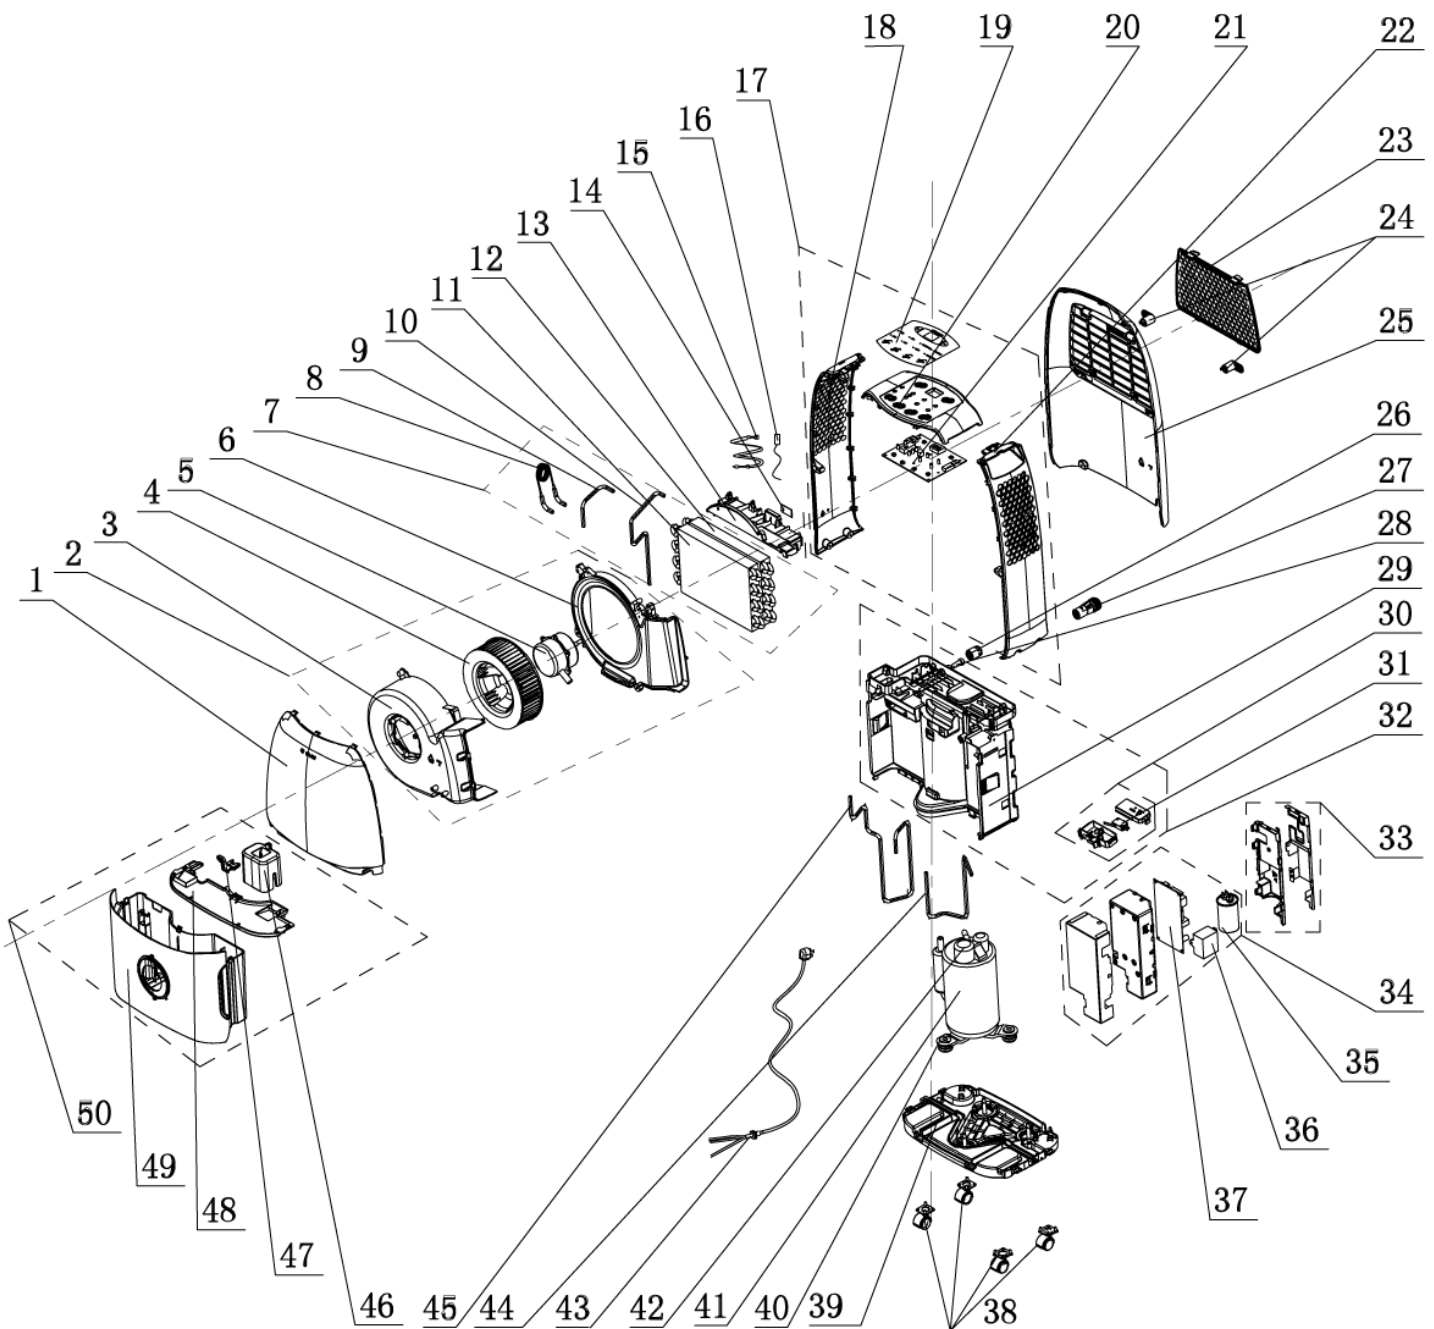

## Atsarginių dalių sąrašas

| No. | Spare Part                   | No. | Spare Part                   | No. | Spare Part                               |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|
| 1   | Front Panel                  | 18  | Left Side Panel              | 35  | Capacitor CBB65                          |
| 2   | Centrifugal Fan Sub-Assy     | 19  | Membrane                     | 36  | Capacitor CBB61S                         |
| 3   | Propeller Housing            | 20  | Coping                       | 37  | Main Board                               |
| 4   | Centrifugal Fan              | 21  | Display Board                | 38  | Castor                                   |
| 5   | Fan Motor                    | 22  | Right Side Plate             | 39  | Chassis Sub-Assy                         |
| 6   | Diversion Circle             | 23  | Filter Sub-Assy              | 40  | Compressor Gasket                        |
| 7   | Heat-Exchange Equipment      | 24  | Wire Catch                   | 41  | Compressor And Fittings                  |
| 8   | Capillary Sub-Assy           | 25  | Rear Case                    | 42  | Compressor Overload Protector (External) |
| 9   | Connecting Pipe (Evaporator) | 26  | Cover Of Drainage Hole       | 43  | Power Cord                               |
| 10  | Connecting Pipe (Condenser)  | 27  | Adaptor Sub-Assy             | 44  | Discharge Tube Sub-Assy                  |
| 11  | Condenser Sub-Assy           | 28  | Rubber Plug                  | 45  | Inhalation Tube Sub-Assy                 |
| 12  | Evaporator Sub-Assy          | 29  | Water Tray                   | 46  | Buoy                                     |
| 13  | Cover Plate                  | 30  | Liquid Level Switch Sub-Assy | 47  | Press Plate                              |
| 14  | Humidity Sensor              | 31  | Water Level Switch           | 48  | Water Tank Cover                         |
| 15  | Ambient Temperature Sensor   | 32  | Water Tray Assy              | 49  | Water Tank Sub-Assy                      |
| 16  | Temperature Sensor           | 33  | Electric Box Cover Sub-Assy  | 50  | Water Tank Assy                          |
| 17  | Top Cover Assy               | 34  | Electric Box Assy            |     |  |

## Šalinimas

Visada išmeskite pakavimo medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu ir laikydamiesi galiojančių vietinių atliekų šalinimo taisyklių.



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant elektros ar elektroninės įrangos atliekos reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, jos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje pasiekiamos nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informacijos apie kitas grąžinimo galimybes daugelyje ES šalių galite rasti tinklalapyje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Tokiu atveju kreipkitės į oficialų, jūsų šalyje patvirtintą atliekų utilizavimo įmonę.

Atskirai surenkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Įrenginyje esančią šaldomąją medžiagą propaną paveskite tinkamai utilizuoti atitinkamai sertifikuotoms įmonėms pagal nacionalinius teisės aktus (Europos atliekų katalogas 160504).

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)